post trafo PT 20/0,4KV 1000KVA schema electrica monofilara

K1	K2	K3
celula linie 1 plecare	celula linie 2 sosire	celula trafo

Echipament capsulat cu izolatie in SF6-20 kV

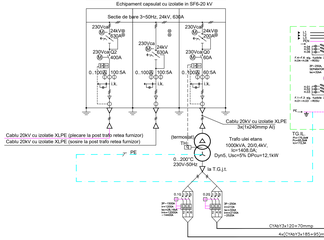

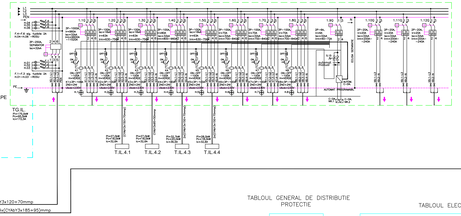

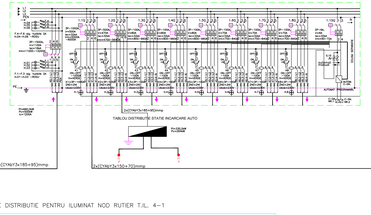

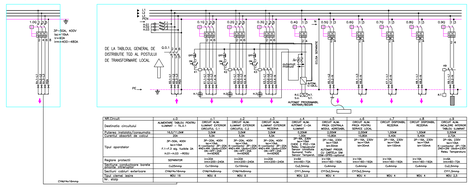





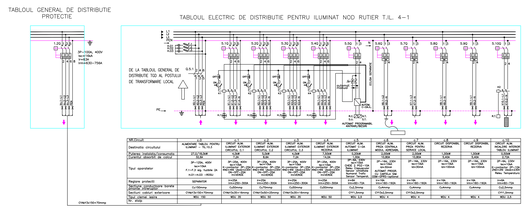

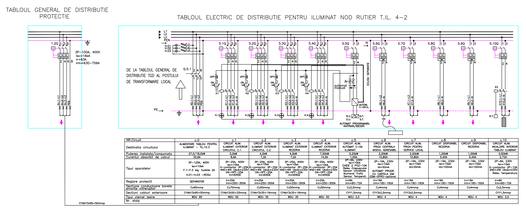

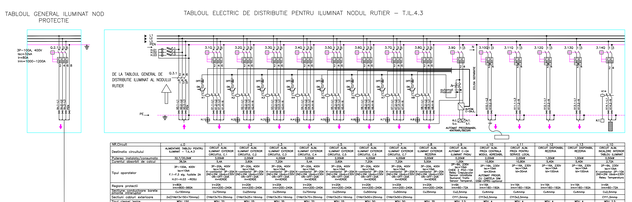

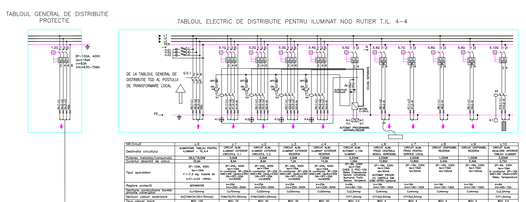

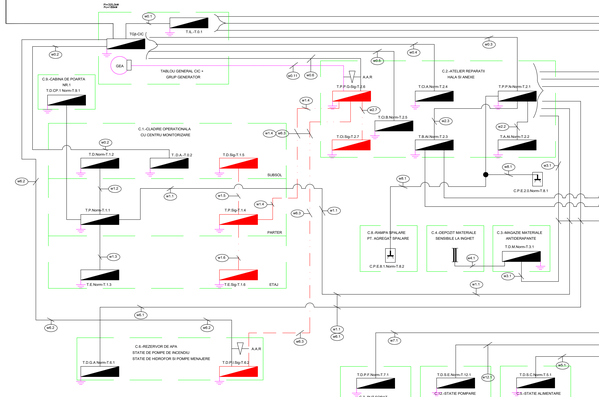

EXEMPLU IMPAMANTARE USA TABLOULUI ELECTRIC



1. Clema papuc
2. Conductor de cupru 16mmp
3. Surub de fixare
4. Balama (in principiu)
5. Platbanda de impamantare
6. Coller de cablu
7. Bara de cupru de protecie (PE)
8. Usa cu balama
9. Cutie metalica tablou electric

PRIZA DE PAMANT LOCALA TABLOU ILUMINAT DETALIU

Rp=Rp1 Rp2 Rp3
Rp1 Rp2 Rp3
Rp1 Rp2 Rp3